

Identification Produit

Changement de câble sur les pompes UNILIFT AP12, AP35, AP50 monophasées

Sommaire

Instructions pour les utilisateurs	2
Liste des produits	2
Identifier le produit en stock	5
Identifier le produit déjà en utilisation	6

Instructions pour les utilisateurs

Les instructions décrivent la façon dont les utilisateurs doivent identifier les pompes en question.

Liste des produits

Code article	Description
96000125	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m DK
98602896	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x220-230V 5m
96001672	UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m SCH
96001720	UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m SCH
96001729	UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m AU
96001732	UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m
96001735	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 5m SCH
96001777	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 5m SCH
96001796	UNILIFT AP35.40.06.1V 1x230V 10m SCH
96001798	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 5m SCH
96001805	UNILIFT AP35.40.06.1V 1x230V 10m AU
96001808	UNILIFT AP35.40.06.1V 1x230V 10m
96001869	UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m SCH
96001872	UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m AU
96001873	UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m
96001894	UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m
96001897	UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 5m SCH
96001958	UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m SCH
96001961	UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m AU
96001962	UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m
96001963	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m DK
96001965	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 5m SCH
96010566	UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 5m SCH
96010577	UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m SCH
96010580	UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m AU
96010581	UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m
96010584	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 5m SCH
96010595	UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m SCH
96010599	UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m
96010654	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x220-230V 5m
96010659	UNILIFT AP12.40.06.1 1x220-230V 10m
96010660	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x220-230V 5m
96010665	UNILIFT AP12.40.08.1 1x220-230V 10m
96010666	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x220-230V 5m
96010671	UNILIFT AP35.40.06.1V 1x220-230V 10m
96010672	UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x220-230V 5m

96010677	UNILIFT AP35.40.08.1V 1x220-230V 10m
96010678	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x220-230V 5m
96010682	UNILIFT AP12.50.11.1 1x220-230V 10m
96010684	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x220-230V 5m
96010688	UNILIFT AP50.50.08.1V 1x220-230V 10m
96010690	UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x220-230V 5m
96010694	UNILIFT AP50.50.11.1V 1x220-230V 10m
96010979	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m SCH
96010980	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m SCH
96010981	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m SCH
96010982	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m SCH
96010983	UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m SCH
96010984	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH
96010985	UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m SCH
96011014	UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m
96011015	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m
96011016	UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m SCH
96011017	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m SCH
96011018	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SCH
96011032	UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m AU
96023914	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m AU
96023921	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x220-230V 5m
96023922	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x220-230V 10m
96023923	UNILIFT AP12.40.04.1 1x220-230V 10m
96023924	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m DK
96023929	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m AU
96023930	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m AU
96023931	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m AU
96023932	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m AU
96023933	UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m AU
96023934	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m AU
96023935	UNILIFT AP50.50.11.A1 1x230V 10m AU
96404179	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m
96404180	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m
96404181	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m
96404182	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m
96404183	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m
96404184	UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m
96404185	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m
96404186	UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m
96Z01004	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m SCH
96Z01020	UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m SCH FKM
96Z01052	UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 20m,no plug

96Z01059	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m
96Z01060	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m
96Z01633	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m SCH
96Z01687	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m SS
96Z01897	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x220-230V 5m FKM
96Z01925	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 25m SCH
96Z01960	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m SS
96Z01966	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SCH FKM
96Z01985	UNILIFT AP12.40.06.1 1x220-230V 20m NP
98602896	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x220-230V 5m
99180721	UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m AU c2.2
99198873	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m FKM
99198913	UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m FKM
99211186	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m3.1
99222833	UNILIFT AP12.50.11.1 1x220-230V 20m
99225916	UNILIFT AP12.40.08.1 1x220-230V 10m 3.1
99225919	UNILIFT AP12.50.11.1 1x220-230V 10m 3.1
99230314	UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m 2.2
99235059	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SS
99267834	UNILIFT AP12.50.11.1 1x220-230V 10m3.1
99291658	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m SCH 2.1
99300176	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10mSCH FKM
99325418	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 20m
99329622	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 25m Noplug
99335220	UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 20m noPlug
99340992	UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m SCH 3.1

Identifier le produit en stock

1. Vérifiez que le carton d'emballage du produit ressemble à l'image



2. Vérifiez le marquage sur l'étiquette du carton

- a. S'il y a un point bleu sur l'étiquette à côté du code article, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. La procédure s'arrête ici. Le produit est équipé du câble de bonne qualité nouvellement produit.
- b. S'il n'y a pas de point bleu à côté du code article, le code de production doit être vérifié. Suivez les instructions suivantes.

3. Vérifiez le code de production en bas à gauche de l'étiquette

Production code **P31809**


P3 Refers to production plant GMH3
18 Production year 2018
09 Production week 09



- a. Si le code de production affiche des valeurs inférieures à P31701, le produit n'est pas concerné. Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. La procédure s'arrête ici.
- b. Si le code de production affiche des valeurs situées entre P31701 et P31802 (entre la semaine 01 de 2017 et la semaines 02 de 2018), le câble d'alimentation et le câble du capteur de niveau en option doivent être changés.
Si vous possédez l'un des produits concernés, contactez immédiatement votre partenaire agréé Grundfos pour une inspection et, si nécessaire, un remplacement.

Identifier le produit déjà en utilisation


1. **Trouvez la plaque signalétique** en haut de la pompe

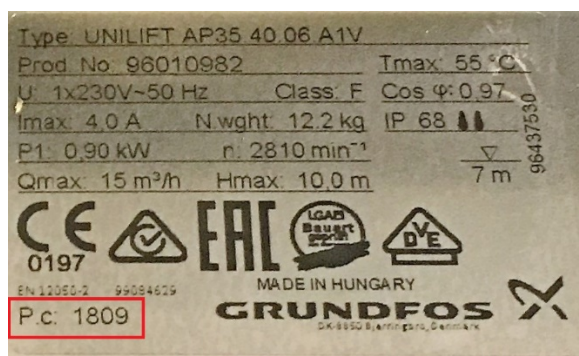

2. **Vérifiez le code de production** en bas à gauche de la plaque signalétique

Production code **P.c. 1809**

18 Production year 2018
09 Production week 09

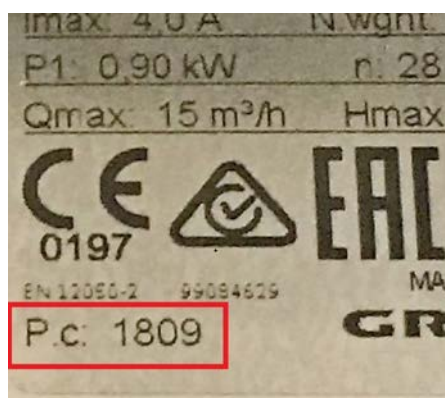

- a. Si le code de production affiche des valeurs inférieures à P.c. 1701, le produit n'est pas concerné. Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. La procédure s'arrête ici.
- b. Si le code de production affiche des valeurs situées entre P.c. 1701 et P.c. 1802 (entre la semaine 01 de 2017 et la semaines 02 de 2018), le câble d'alimentation et le câble du capteur de niveau en option doivent être

changés.

Si vous possédez des pompes concernées par ce rappel allez sur notre site internet dans la section [Services / Information sécurité / utilisateurs](#) et veuillez remplir le « [formulaire de demande de modification](#) ».